

# 13.江田島市

## 水防警報発令基準

発表担当者	西部建設事務所長(本所) 広島港湾振興事務所長
発表区域	屋形石～大柿港南端東回り
観測所	柿浦

基準潮位

設定潮位

出動潮位

+2.60

準備潮位

+2.10

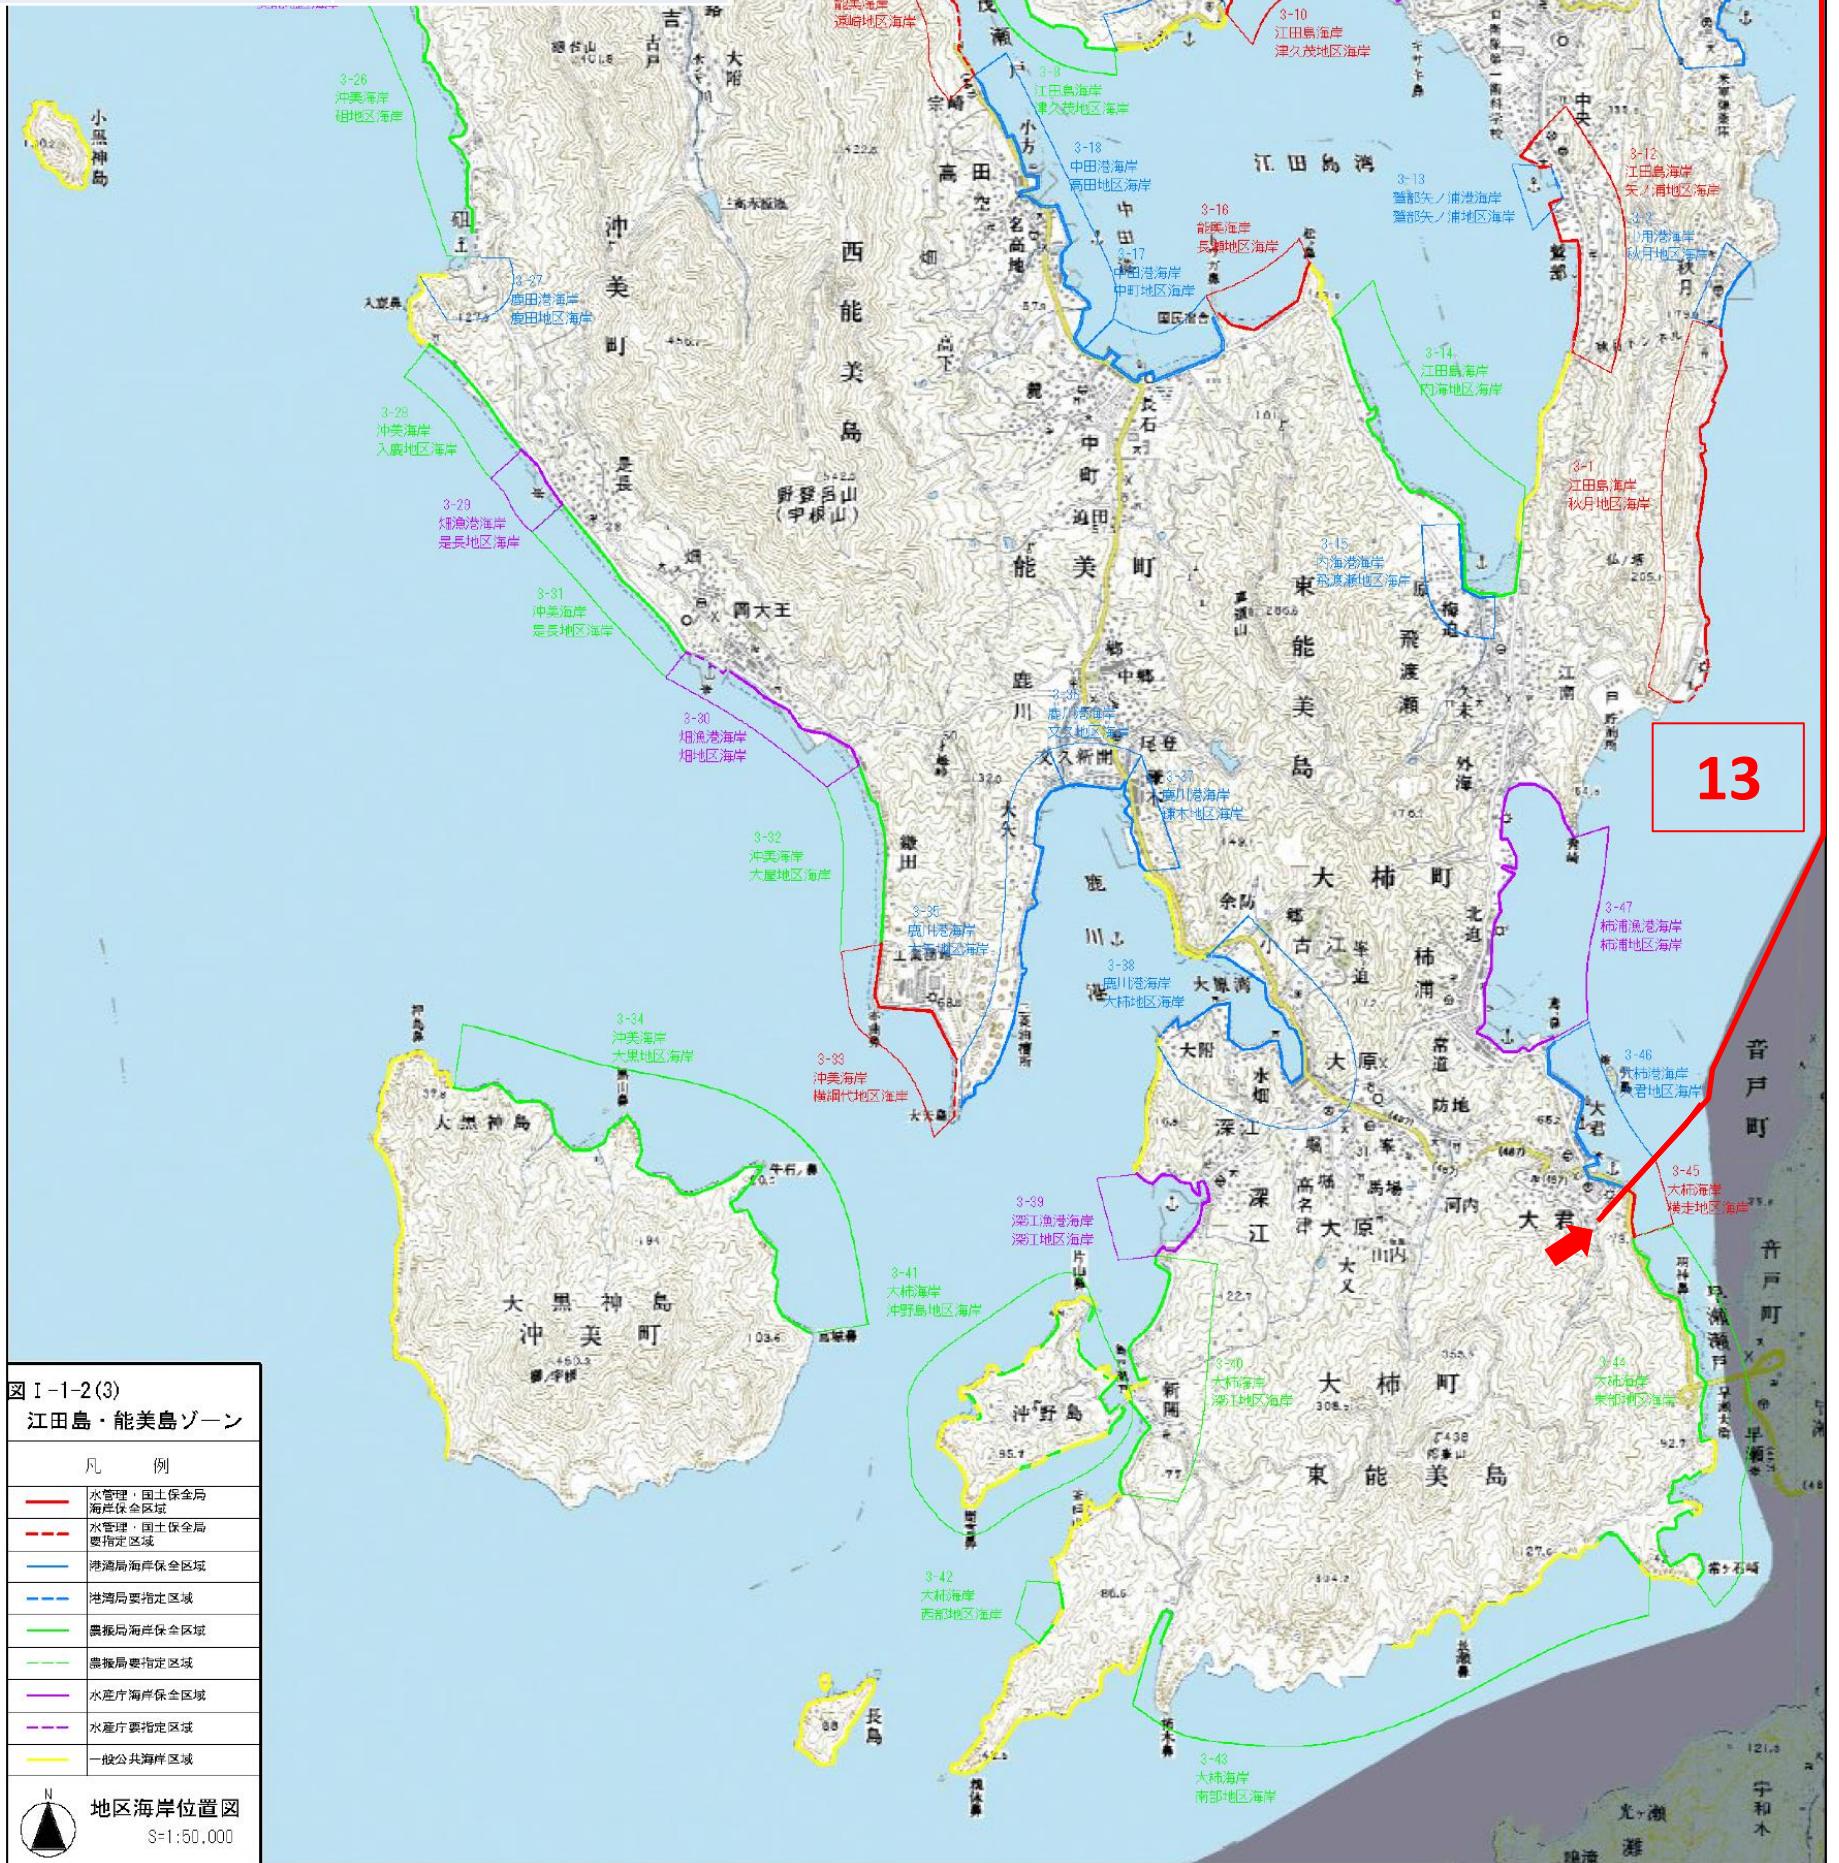


図 I-1-2(3)  
江田島・能美島ゾーン

凡 例	
	水管理、国土保全局 海岸保全区域
	水管理、国土保全局 要指定区域
	港湾局海岸保全区域
	港湾局要指定区域
	農振局海岸保全区域
	農振局要指定区域
	水産庁海岸保全区域
	水産庁要指定区域
	一般公共海岸区域

地区海岸位置図  
S=1:50,000